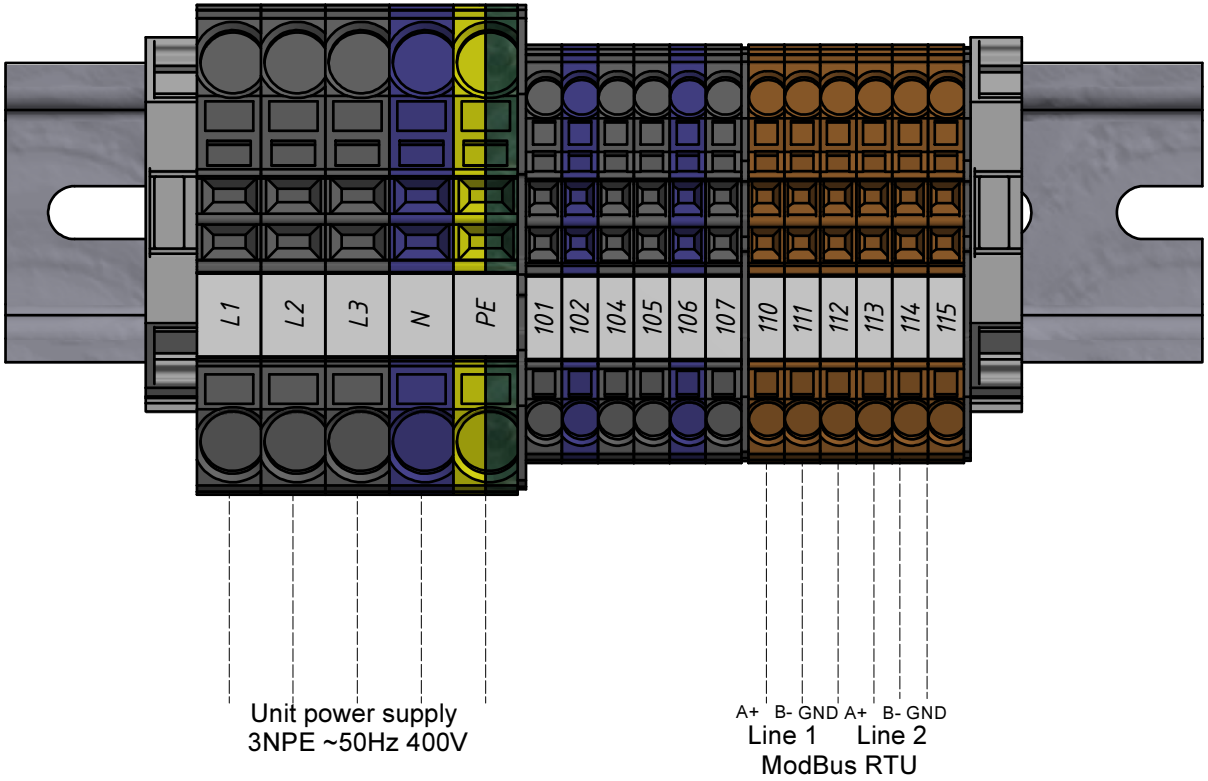

1. Klemmen:
   a) 101 - 102 - Bereitschaftssignal Verdichter (230V ~50Hz 0.5A);
   b) 104 - 107 - Freigabesignal;
   c) 105 - 106 - Spannungsversorgung Magnetventil (Flüssigkeitsleitung) (230V ~50Hz 1A);
   d) 110 - 112 - Line 1 - RS485 ModBus RTU direkter Anschluss;
   e) 113 - 115 - Line 2 - RS485 ModBus RTU indirekter Anschluss.

2. Der Querschnitt der Speisekabel entspricht mindestens dem in den entsprechenden Schaltbildern empfohlenen Richtwert. Das verwendete Kabel zur Stromversorgung des Geräts muss vom Typ H05 RN F oder H07 RN F sein.

OA143	Datum: 01.11.2017
	www.ostrov.com
Anschlussdiagramm	OSTROV